

Via Passeggiata, 24 - 6828 Balerna - Switzerland

Tel. 091 682 96 06 - info@atf-automation.ch

www.atf-automation.ch

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Professional Door



automation
TECHNICFIRM

www.atf-automation.ch

PORTONE
TAGLIAFUOCO

ATF FIRE BS2015



Specifiche Tecniche



- Anta composta da moduli a loro volta costituiti da due lamiere di acciaio preverniciato colore RAL 9002 (Bianco Grigio) di spessore 6/10 con interposta coibentazione in massello di fibre minerali ignifughe.
- Telaio di rinforzo perimetrale esterno in profilo a "C" di acciaio di spessore 25/10.
- Guida inferiore solidale all'anta realizzata in profilo a "C" di acciaio di spessore 25/10 che si impegna in due cuscinetti di guida a terra posizionati oltre luce.
- Maniglie incassate.
- Spessore totale dell'anta di 101 mm.
- Labirinti perimetrali di tenuta parete-anta, realizzati in lamiera di acciaio di spessore 25/10, avvitati sull'anta e fissati alla parete mediante tasselli in acciaio aventi filettatura M8.
- Doppia guarnizione termoespandente applicata sui labirinti per la tenuta ad alte temperature.
- Guida superiore di sostegno e scorrimento realizzata in acciaio di elevato spessore, completa di mensole per l'ancoraggio al muro e di finecorsa in apertura e chiusura.
- Carrelli di sostegno e scorrimento dell'anta realizzati completamente in acciaio a quattro ruote indipendenti su cuscinetti a sfere a tenuta stagna.
- Contrappeso con fune di trascinamento racchiuso in un carter metallico ispezionabile

Accessori

- Regolatore della velocità di chiusura.
- Veletta copri guida.
- Elettromagnete funzionante a cc. 24 Volts – assorbimento Watt 1,5 - completo di contropiastra di riscontro e pulsante a parete per lo sblocco manuale
- Finiture superficiali:
- Verniciatura a finire con smalto catalizzato bicomponente a scelta dalla gamma delle tinte RAL o con vernici ad effetti speciali.



Esempi di fissaggio

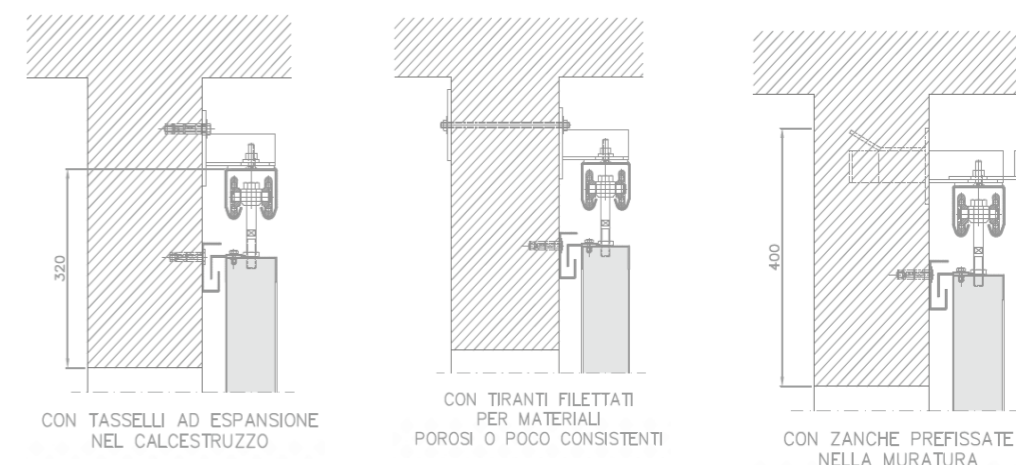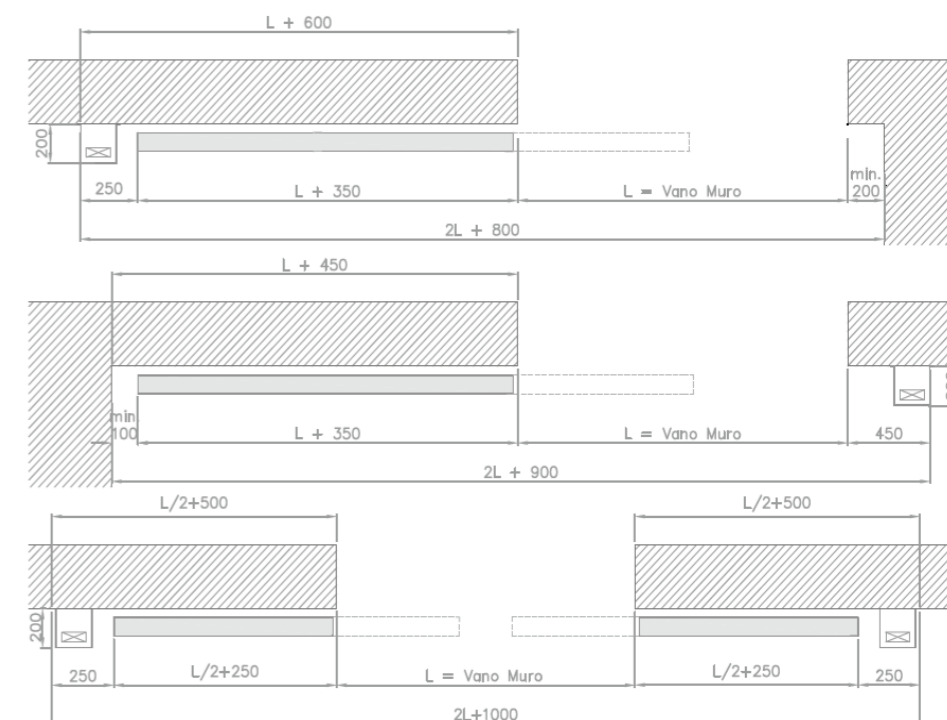

Prodotto realizzato e riconosciuto da **AICAA**
(Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio).

EI 30 - EI 60

Nel rispetto della normativa **VKF-EN1634-1** secondo la legge Federale **28.15** che concerne la procedura di riconoscimento per i prodotti Antincendio in Svizzera